

Waganiec, 24.04.2012 r.

**Gmina Waganiec**  
**ul. Dworcowa 11**  
**87-731 Waganiec,**

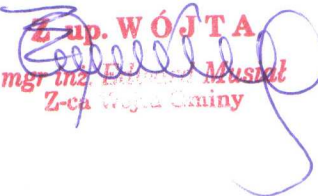
### **Warunki techniczne**

dla planowanej inwestycji „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sierzchowo”

1. Wpięcia przebudowywanej sieci wodociągowej dokonać z istniejącej sieci wodociągowej PCV śr. 160mm w miejscu przejścia przez drogę gminną na dz. nr 49/6 w Sierzchowie, oraz z drugiej strony w miejscu lokalizacji hydrantu na dz. nr 60 w Sierzchowie,
2. Sieć przebudowywaną o średnicy 160mm układać w jednym wykopie z istniejącą siecią,
3. Przejście przez pas drogowy (droga gminna dz. nr 50 w Sierzchowie) wykonać w istniejącej rurze osłonowej,
4. Zastosować rury wodociągowe PCV PN 10,
5. Dokonać przepięcia istniejących przyłączy,
6. Przebudować hydranty – lokalizując je zgodnie z obowiązującym przepisami przeciwpożarowymi,
7. W miejscach wpięcia sieci wodociągowej zamontować zasuwę.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.  
WM

**Z up. WÓJTA**  
  
**mgr inż. Edward Musiał**  
**Z-ca Wójta Gminy**